PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Grmelova 3, k.ú. 610186, p.č. 503, 504/1, 504/2**

PSČ, místo: **639 00, Brno-město, Štýřice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1151.86** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.64** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **528.95** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)

	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie
A Mimořádně úsporná	← 95.5	← 107
B Velmi úsporná	**112**	← 160
C Úsporná	← 143	← 214
D Méně úsporná	← 191	← 320
E Nehospodárná	← 286	**336**
F Velmi nehospodárná	← 382	← 427
G Mimořádně nehospodárná	← 477	← 534

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	59.3	178.0


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

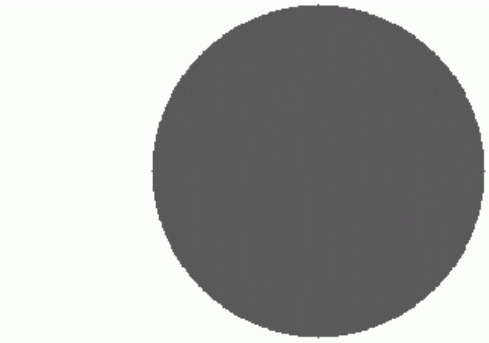

■elektrická energie: 59.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A							
B		69.0				31.8	
C	0.23						11.4
D							
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**36.5**				**16.8**	**6.0**

Zpracovatel: **Ing. Michal Drda**
Kontakt: **170, 756 42, Choryně**
+420 774 835 216 / detail@plusdetail.cz

Osvědčení č.: **1113**
Vyhotoveno dne: **8.2.2017**
Podpis:

číslo dokumentu: **5-PENB20170208-500**